



# Södertörns brandförsvärsförbund

## PM

### Brandskydd vid tillfälliga evenemang med bodar utomhus, t.ex. valstugor

Nr: 624  
Datum: 2018-05-15

#### Syfte

Syftet med detta PM är att förse polisens tillstånds-enhet med underlag för beslut vid förenklad tillståndshantering utan att remittera räddningstjänsten. Det är även ett stöd för handläggare inom Sbff vid liknande ärenden.

Vidare har valstugor återkommande varit objekt för anlagda bränder. Det är därför av särskild vikt att de placeras på ett sådant sätt att konsekvenserna vid brand minimeras.

#### Inledning

De grundläggande brandskyddskraven när det gäller byggnaders placering och utformning regleras normalt i Plan- och Bygglagen och därtill kopplade föreskrifter. I bygglovsprocessen säkerställs då brandskyddet. Byggnader och tält som placeras tillfälligt (mindre än 3 månader) är befriade från bygglovsplikt. Den formella prövningen av byggnadens utformning och placering ur ett brandriskperspektiv ska då istället ske via ordningslagens tillståndsprövning.

I tillståndsprocessen bör tillståndsmyndigheten förvissa sig om att tillståndshavaren iakttar den försiktighet och vidtar de åtgärder som kan behövas för att minimera risken för brand och allvarliga konsekvenser till följd av brand. Det är framförallt följande två faktorer som behöver beaktas:

- Byggnaden får inte blockera framkomligheten för räddningstjänsten
- En brand i byggnaden får inte snabbt spridas till närliggande byggnader

Detta kan säkerställas genom att den sökande, t.ex. med en skiss med måttangivelser, lämnar uppgifter om byggnadens placering inklusive avstånd samt hur ordnings- och säkerhetsarbetet är organiserat i övrigt. Det kan också ske genom att förena tillståndet med villkor. Det är viktigt att påpeka att det är tillståndsmyndigheten som anger villkoren samt, i den mån det behövs, kontrollerar att villkoren följs.

## Generella villkor

För att minimera risken för brand och spridning av brand samt säkerställa räddningstjänstens framkomlighet vid räddningsinsats anser Sbff att följande villkor bör uppfyllas vid etablering av bodar på offentliga platser.


Bodar placeras så att de:

- Inte blockerar brandposter eller utrymningsvägar
- Inte blockerar möjligheten för utryckningsfordons framkomlighet till omkringliggande fastigheter
- Är placerade minst 2,5 meter ifrån varandra.
- Håller ett minsta avstånd på 5 m till närmaste fasad med fönster eller fasad i brännbart material
- Håller ett minsta avstånd på 3 m från utstickande byggnadsdelar, såsom skärmtak eller liknande.

Bodar kan placeras med kortare avstånd än ovan angivna om de utförs med obrännbar fasad mot närliggande byggnad och obrännbart tak.

Om mer än 2 liter gasol ska förvaras i en bod som allmänheten har tillträde till så måste tillstånd för detta sökas (ny föreskrift sedan 1 okt 2013). Ansökan görs hos Södertörns brandförsvarsförbund blankett finns på hemsidan [www.sbff.se](http://www.sbff.se)

Aktiviteterna får ej påverka den utrymningsstrategi som föreligger inom respektive centrumanläggning.

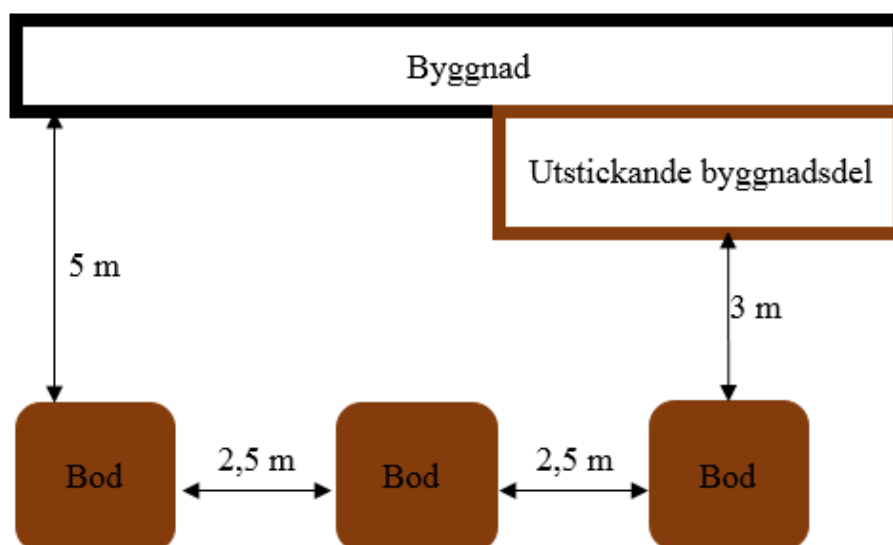

## Dokumentets historia

Upprättad/ reviderad: 2014-03-12	Upprättad/ reviderad av: SA	Kontrollerad av 1: SE	Kontrollerad av 2:	Godkänd av: AE	Ersätter: 2014-03-12
2018-05-15	MD				